



Mundstück = DIN 6094 -12 MCA 7.5R

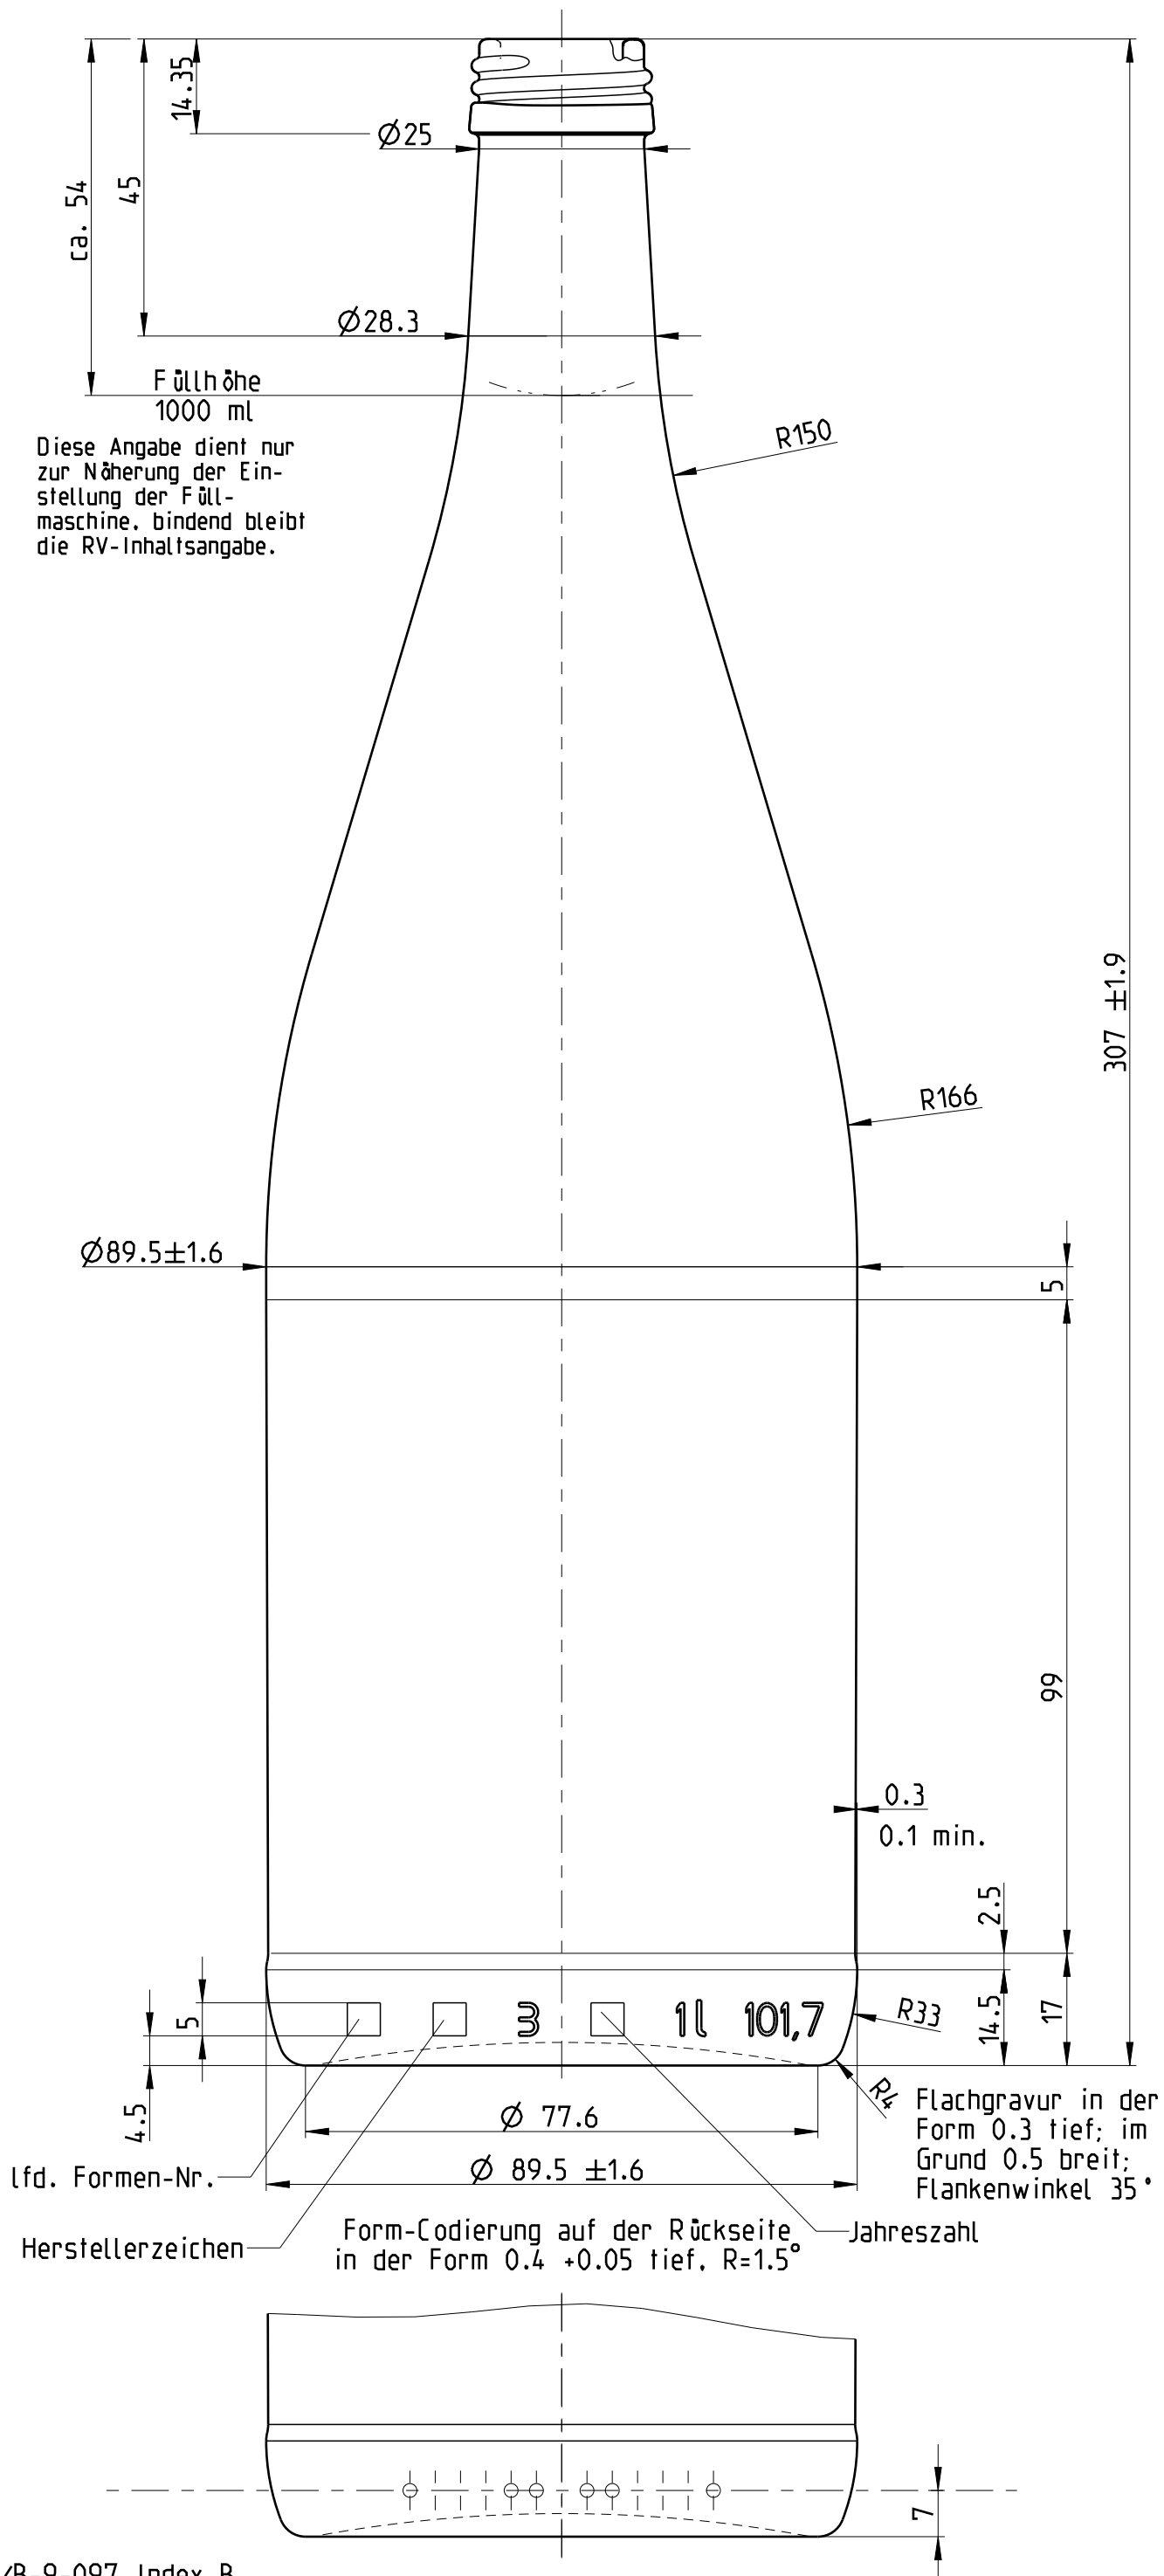

Bodenansicht

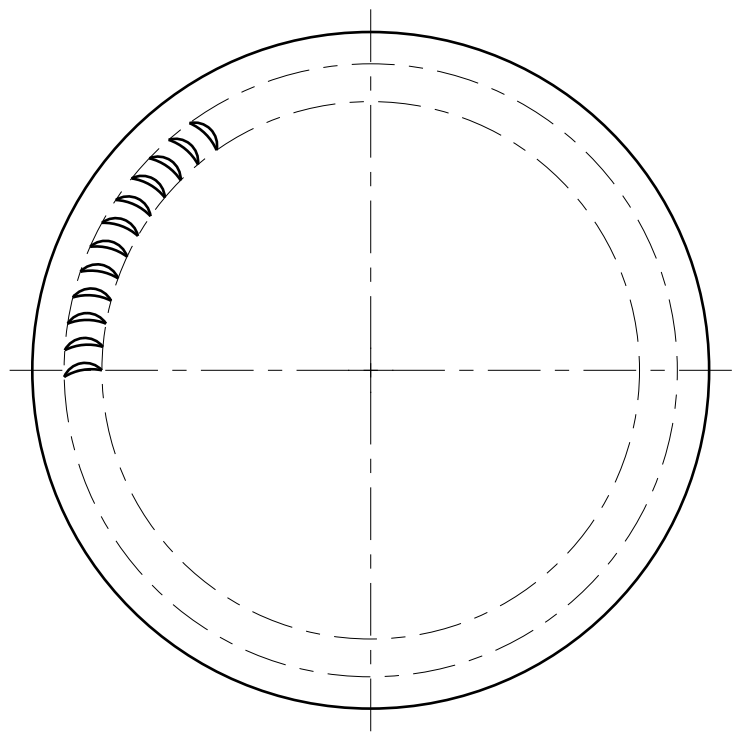

Datum	Index	Name	Änderungen	
09.05.2008	-1	Hofmann	Beschriftung am Flaschenfuss --> nach RV	
15.01.2008	A	S. Lasn.	GA-Vergabe	
Freiraum	Th. Wandstärke		Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen zugeführt werden. Urheberrechtsschutz vom 9.9.1965 und §18 UVG. Technisch bedingte Abweichungen behalten wir uns vor. Wir werden Ihnen diese gegebenenfalls rechtzeitig bekanntgeben. Maße ohne Toleranzangaben sind Freimaße und dienen lediglich der näheren Beschreibung der äußeren Form. Bei der Fertigung werden diese Maße nicht gesondert überprüft.	
1.67 %	2.7 mm			
CO2 max.	Gew./RV-Inhalt			
6.0 g/l	0.49			
Alkohol	Thermoschock		Mündung	A007_00
Kippwinkel	Kopfdruck	Maßverhältnis nach §1 FPVO	randvoll Einzelwert	Gewicht
20.9 °		JA	1017 ± 10 ml	ca. 495 g
Heißaufüllung Temp.	Pasteurisationstemp.	NEIN	randvoll Mittelwert	Gewichtstoleranz
	Mehrweg	NEIN	füllvoll Einzelwert	Maßstab
			1000 ml	1:1
				geprüft von Hofmann
				erstellt von Gufmann
				erstellt am 09.05.2008
				diverse
				Kunde